



basketbal
.**vlaanderen**

Reglement

Het speelveld, de uitrusting en de labeling

Inhoudstafel

Inhoudstafel	2
Voorwoord	4
Art. 1 Het Speelveld.....	5
1.1 Het Speelveld.....	5
1.2 Lijnen.....	5
1.3 Eindlijnen en zijlijnen.....	5
1.4 Middenlijn, middencirkel en halve cirkels	5
1.5 Vrije worplijnen en beperkte gebieden.....	13
1.6 Driepuntsgebied	13
1.7 Spelersbankgebieden	13
Art. 2 De Uitrusting en speelveld.....	18
2.1 Uitrusting op het speelveld	18
2.2 Afmetingen terreinen	19
2.3 Vrije ruimtes buiten het terrein	19
2.4 Nieuwe sporthallen.....	19
2.5 Kleedkamers spelers	20
2.6 Kleedkamers scheidsrechters	20
Art. 3 Publiciteit.....	20
3.1 Publiciteit op het terrein.....	20
3.2 Publiciteitsborden.....	21
Art. 4 Labels	21

Voorwoord

De RvB van de Vlaamse Basketballiga vzw heeft in de vergadering van 11/11/13 het reglement betreffende het speelveld, de uitrusting en labeling goedgekeurd. Men beoogt hiermee enerzijds de kwaliteit van de gebruikte infrastructuur nog verder te verhogen en anderzijds te differentiëren in functie van het niveau waar men actief is in de competitities.

Het Departement Competitie heeft de bevoegdheid om beperkt in tijd afwijkingen toe te staan, mits de clubs een gemotiveerde aanvraag indienen bij de secretaris van het Departement Competitie.

Voor nieuwbouwprojecten adviseren wij de clubs om bouwheer en federatie aan te zetten tot voorafgaandelijk overleg, zodat op de meest kostenefficiënte manier deze regels kunnen toegepast kunnen worden.

Art. 1 Het Speelveld

1.1 Het Speelveld

Het speelveld is een vlak, hard oppervlak zonder obstakels (Diagrammen 1, 2 en 3) met een lengte van achtentwintig (28) en een breedte van vijftien (15), een lengte van zesentwintig (26) en een breedte van veertien (14), of een lengte van vierentwintig (24) meter en een breedte van dertien (13) meter, gemeten vanaf de binnenzijde van de grenslijnen, naargelang de categorie waarin gespeeld wordt.

De diverse afmetingen/categorieën volgen vóór de diagrammen van de terreinen.

1.2 Lijnen

Alle lijnen dienen bij voorkeur getrokken te worden in dezelfde kleur (bij voorkeur wit of rood), met een breedte van vijf (5) centimeter en duidelijk zichtbaar zijn. Voor de dwarsterreinen dient bij voorkeur een andere kleur gebruikt.

1.3 Eindlijnen en zijlijnen

Het speelveld wordt afgebakend door de grenslijn, bestaande uit de eindlijnen (aan de korte zijden) en de zijlijnen (aan de lange zijden). Deze lijnen maken geen deel uit van het speelveld.

Het speelveld bevindt zich op ten minste twee (2) meter van enig obstakel. Het departement competitie oordeelt soeverein over alle afwijkingen. In de hoogte is er een vrije ruimte van minstens zeven (7) meter over de ganse oppervlakte van het speelveld.


1.4 Middenlijn, middencirkel en halve cirkels

De middenlijn is de lijn getrokken evenwijdig aan de eindlijnen vanuit de middens van de zijlijnen. Deze lijn dient aan elke kant vijftien (15) centimeter buiten de zijlijnen uit te steken.

De middencirkel moet in het midden van het veld zijn aangebracht met een straal van 1,80 meter, gemeten tot de buitenzijde van de lijn waarmee hij wordt aangegeven. Indien de binnenzijde van de middencirkel geschilderd is, dan moet dat in dezelfde kleur zijn als die van de beperkte gebieden.


De halve cirkels moeten op het veld zijn aangebracht met een straal van 1,80 meter, gemeten tot de buitenzijde van de lijn waarmee hij wordt aangegeven, en hun middelpunten vallen samen met de middelpunten van de vrije worplijnen. (Diagram 2)

28 op 15 meter

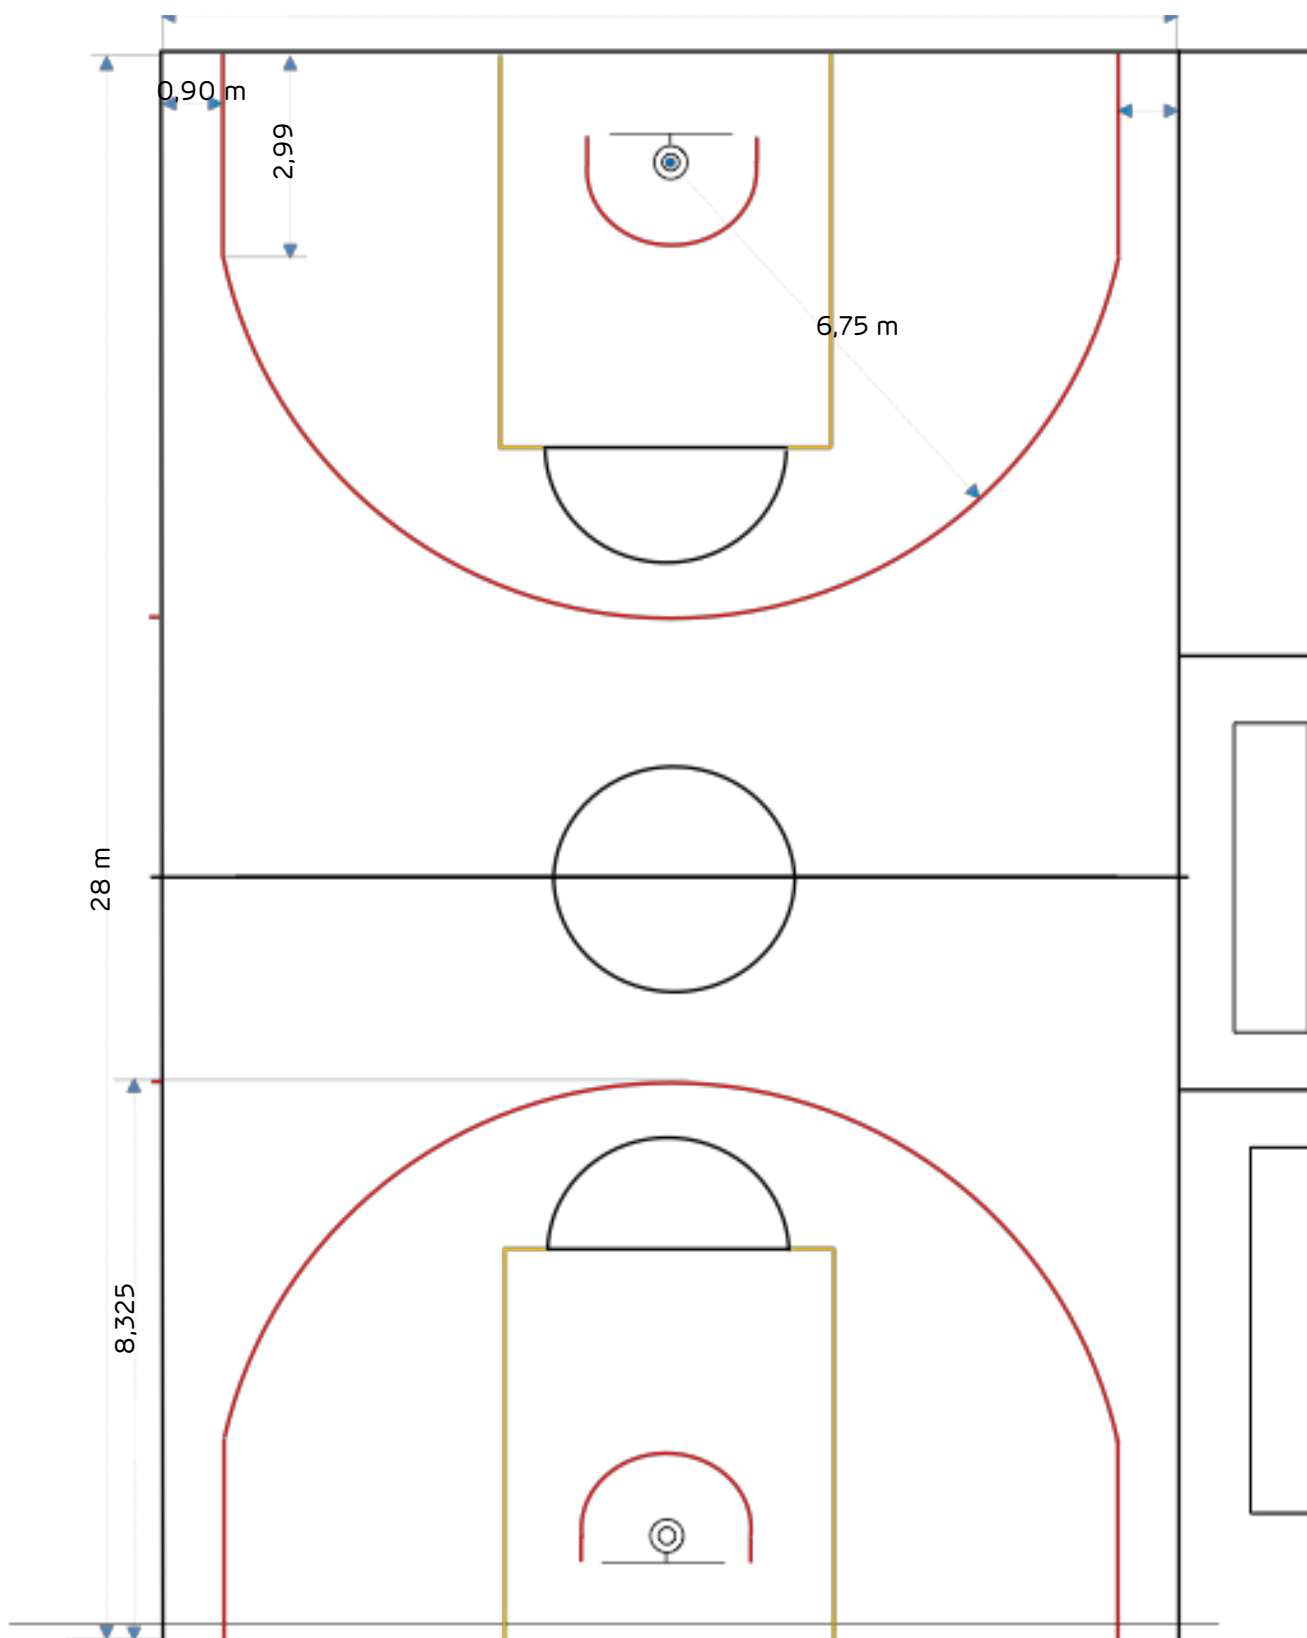


28 op 15 meter


Diagram 2

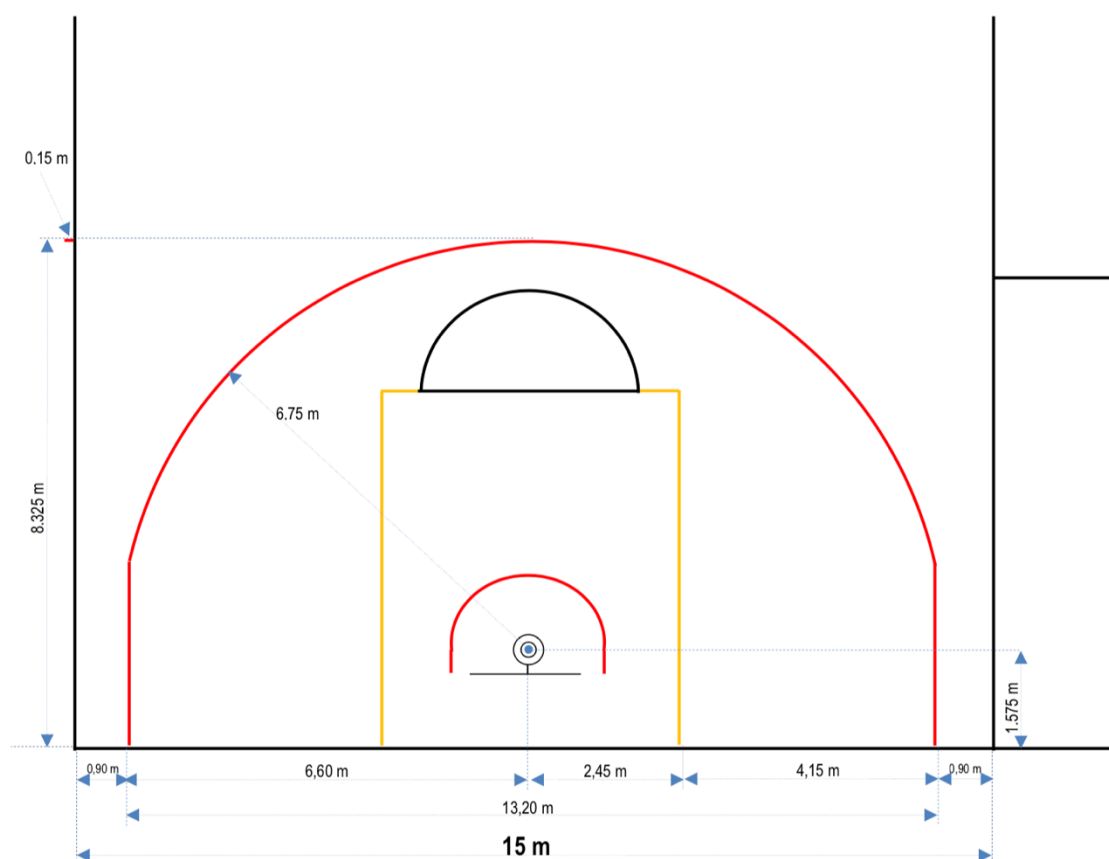


26 op 14 meter

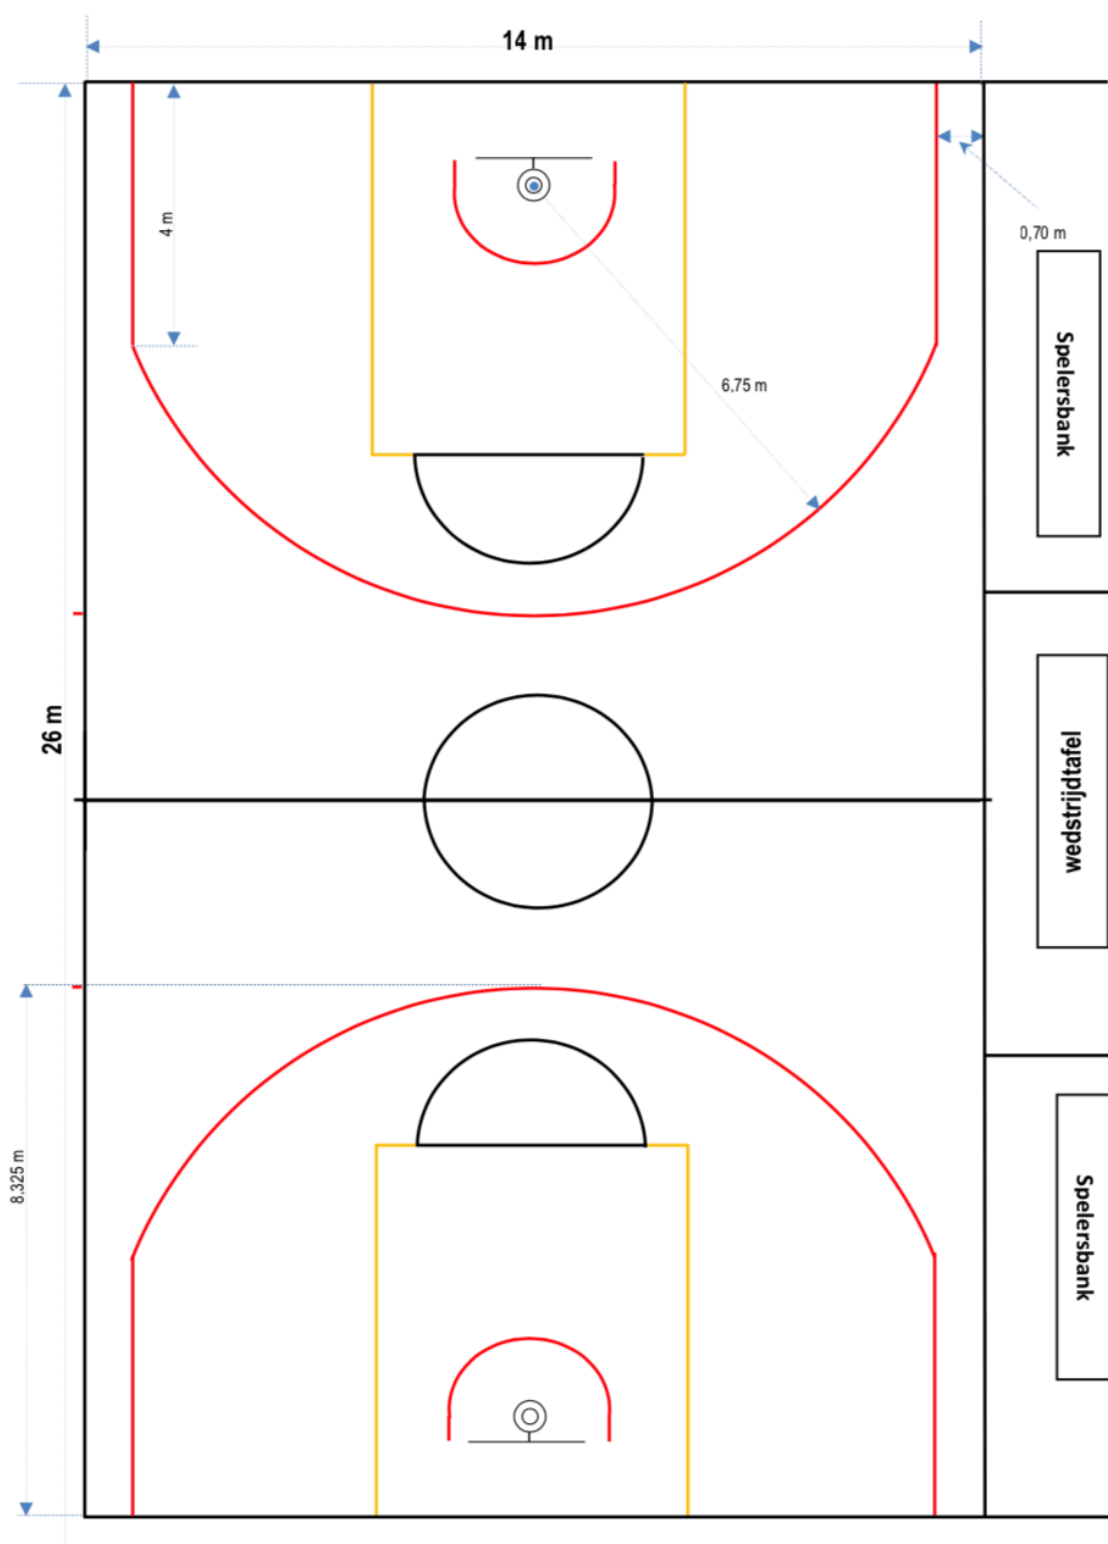

26 op 14 meter

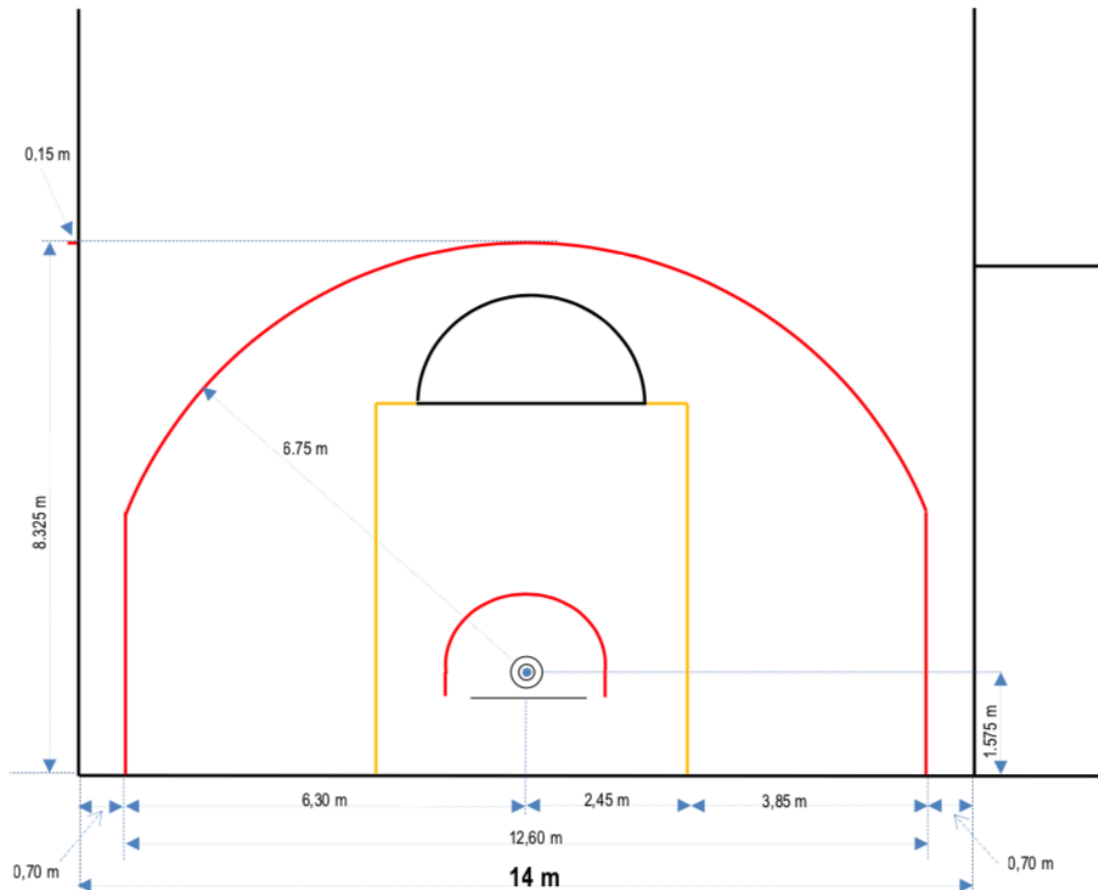


24 op 13 meter

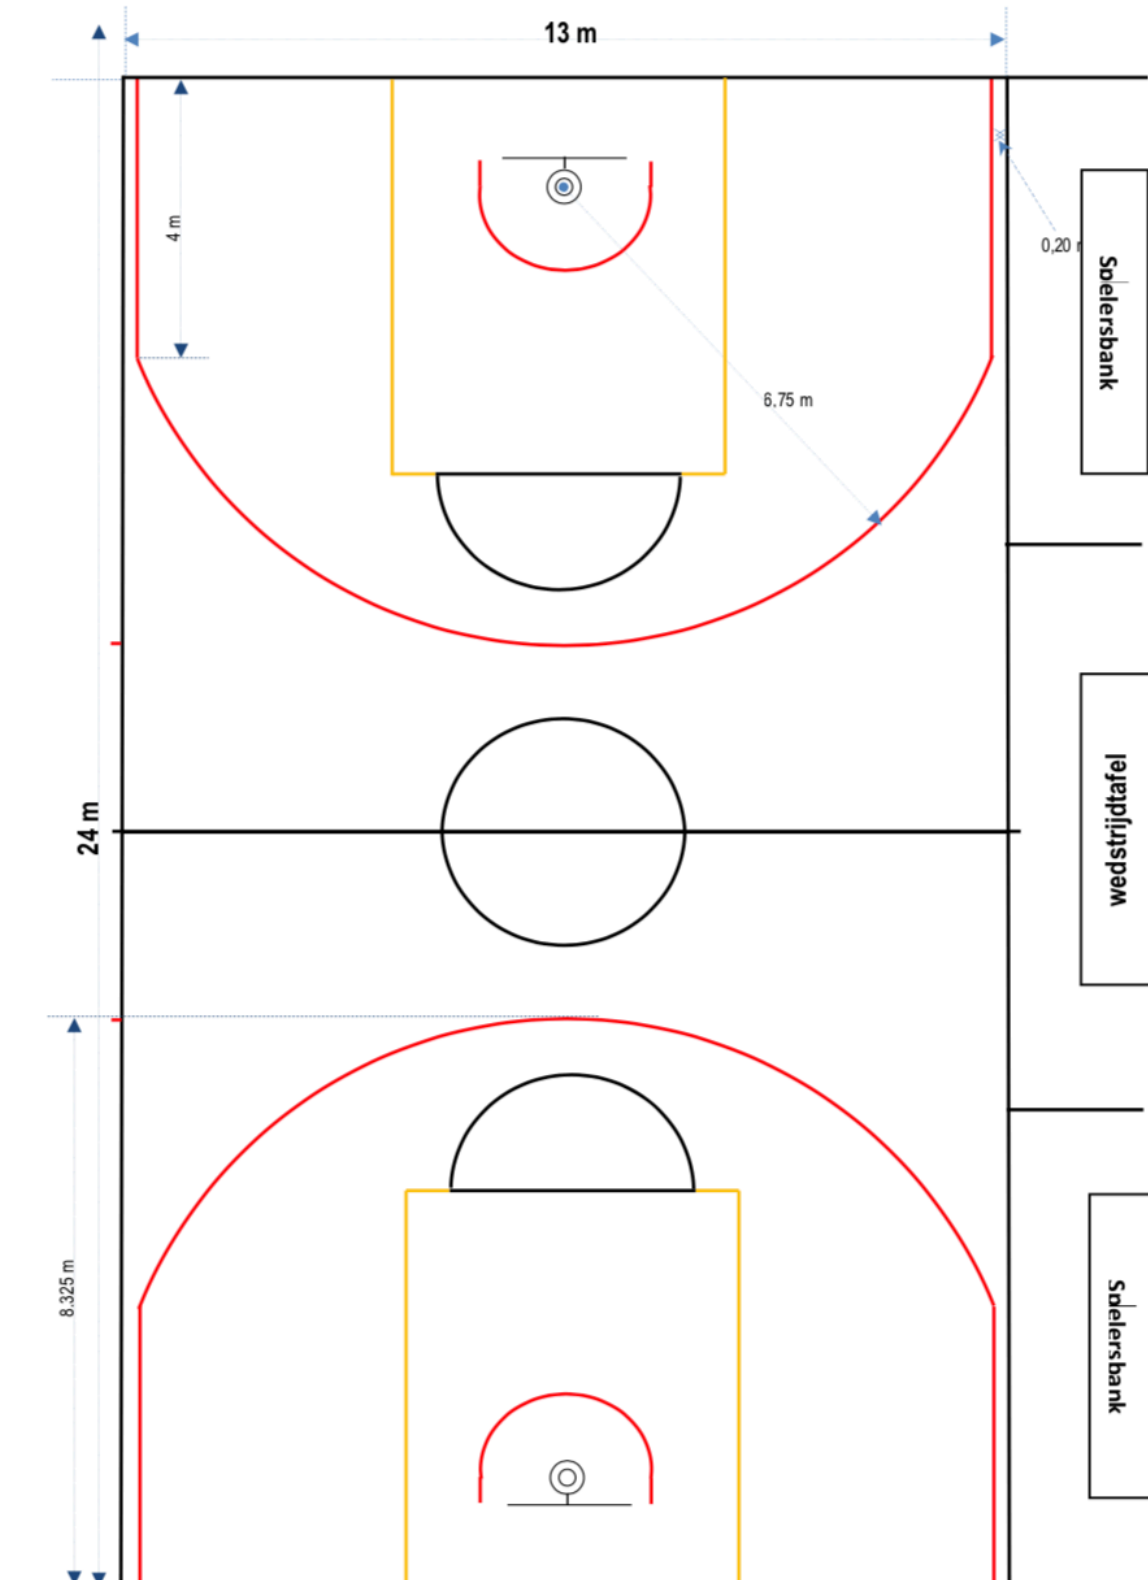


24 op 13 meter

wedstrijdtafel

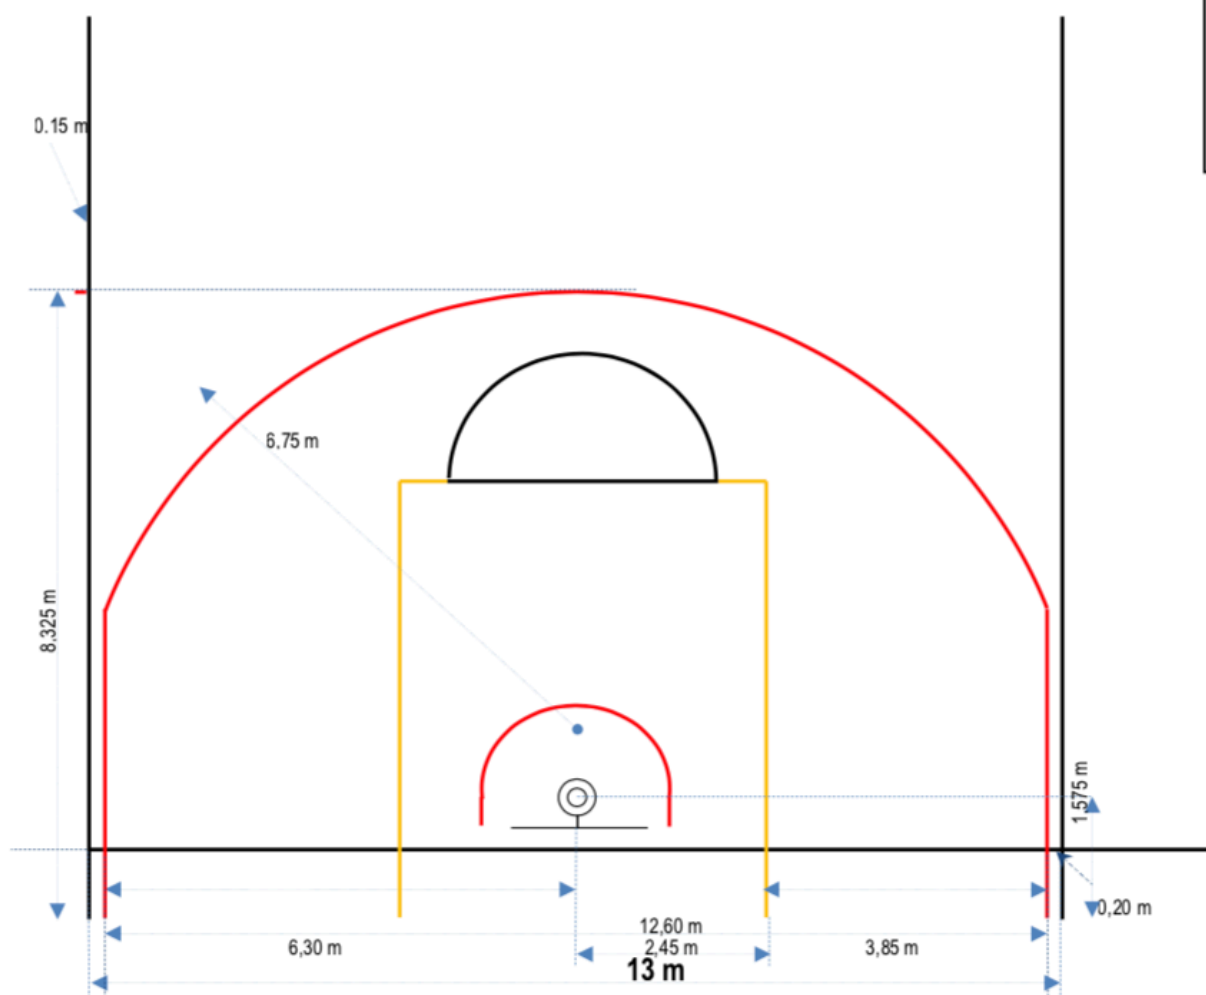

Het beschermd doelgebied

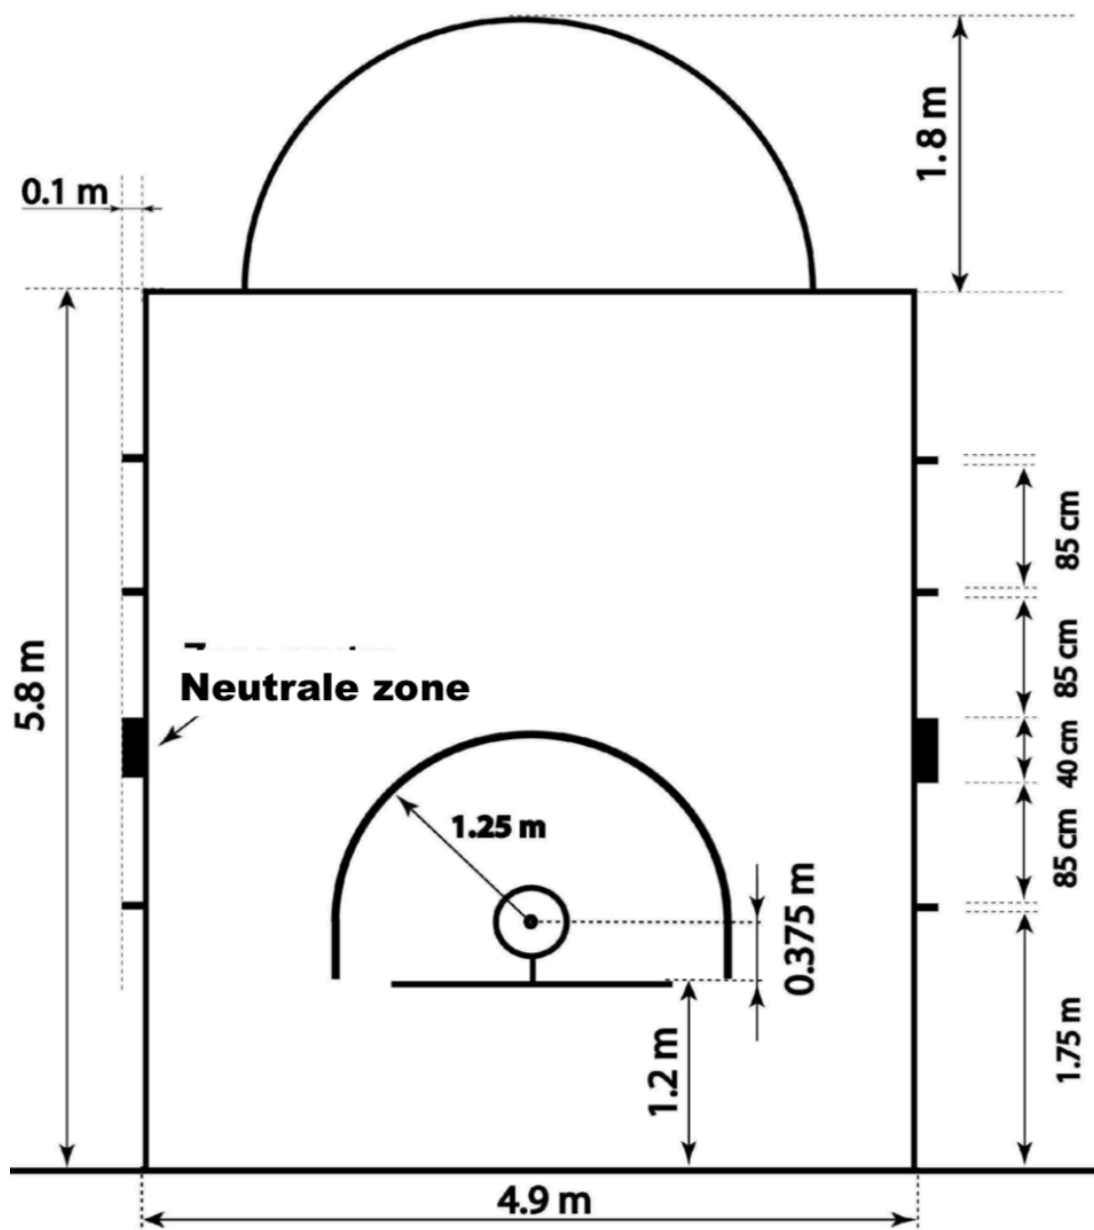

1.5 Vrije worplijnen en beperkte gebieden

Een vrije worplijn moet evenwijdig aan elke eindlijn worden getrokken. De buitenkant van deze lijn moet 5,80 meter verwijderd zijn van de binnenzijde van de eindlijn, de lengte moet 3,60 meter bedragen. Het midden ervan moet liggen op de denkbeeldige lijn die de middens van beide eindlijnen verbindt.

De beperkte gebieden (Diagram 7) zijn de rechthoekige gebieden op het speelveld die begrensd worden door de eindlijnen, de loodrechte lijnen van 5,80 meter lengte die beginnen op de eindlijnen, met hun buitenkant 2,45 meter verwijderd van de middens van deze lijnen. De vrije worplijn maakt deel uit van de lijn op het speelveld die de beide loodrechten verbindt. Deze lijnen, exclusief de eindlijnen, maken deel uit van het beperkt gebied. De binnenzijde van beperkte gebieden mag geschilderd zijn, maar moet dezelfde kleur hebben als de middencirkel.

De plaatsen langs de beperkte gebieden, die tijdens het nemen van vrije worpen door de spelers mogen ingenomen worden, moeten worden aangebracht als in Diagram 7.

No-charge semi-circle

De "no-charge semi-circle" is een halve cirkel met als middelpunt het centrum van de ring op 1,575 meter van de eindlijn. De uiteinden van de halve cirkel worden 37,5 cm verlengd tot op 1,20 van de eindlijn. Zie Diagram 7.

1.6 Driepuntsgebied

Het driepuntsgebied van een ploeg is het gehele vloeroppervlak van het speelveld, behalve het gebied bij de basket van de tegenstander beperkt door en inclusief

- Twee evenwijdige lijnen vertrekkend van en loodrecht op de eindlijn, met hun buitenzijde op een afstand van 6,60 meter (terrein 28x15) of 6,30 meter (terreinen 26x14 en 24x13) gemeten vanaf het punt op de vloer loodrecht onder het precieze middelpunt van de basket van de tegenstander.
- Een halve cirkel met straal 6,75 meter, gemeten vanaf de buitenzijde tot het middelpunt (dat hetzelfde is als hierboven beschreven), die overgaat in de evenwijdige lijnen.

Throw-in lijn.

De throw-in lijnen met een lengte van 15 cm worden aangebracht aan de overzijde van de officiële tafel ter hoogte van de 6,75 lijnen (8,325 meter van de eindlijnen)

1.7 Spelersbankgebieden


De spelersbankgebieden (Diagrammen 1, 3 en 5) moeten afgebakend zijn buiten het speelveld aan dezelfde kant als de jurytafel en de spelersbanken.

Elk gebied wordt begrensd door een lijn van tenminste twee (2) meter lengte die vertrekt in het verlengde van de eindlijn en door een andere lijn van eveneens tenminste twee (2) meter, die getrokken wordt, loodrecht op de zijlijnen, op vijf (5) meter van de middenlijn.


Er moeten zestien (16) stoelen of zitplaatsen ter beschikking gesteld worden in elk spelersbankgebied voor de coaches, de vervangers en de ploegbegeleiders. Alle andere personen moeten, zo mogelijk, op tenminste twee (2) meter achter de spelersbank plaats.

Diagram 8

Bordmarkeringen

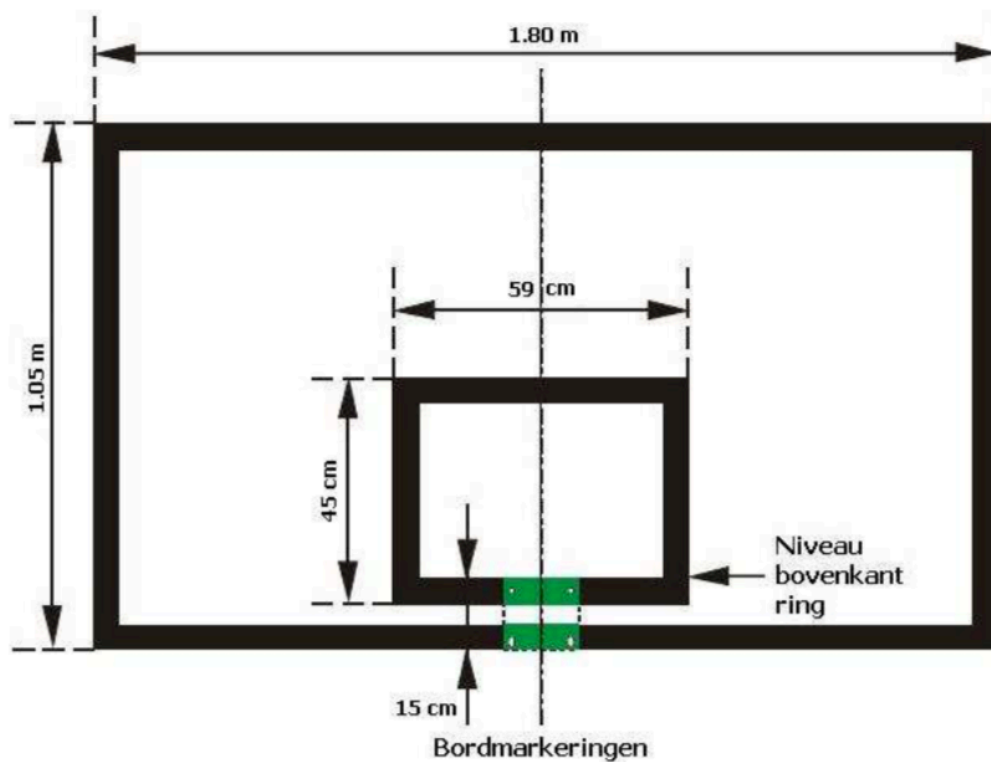


Bordsteun

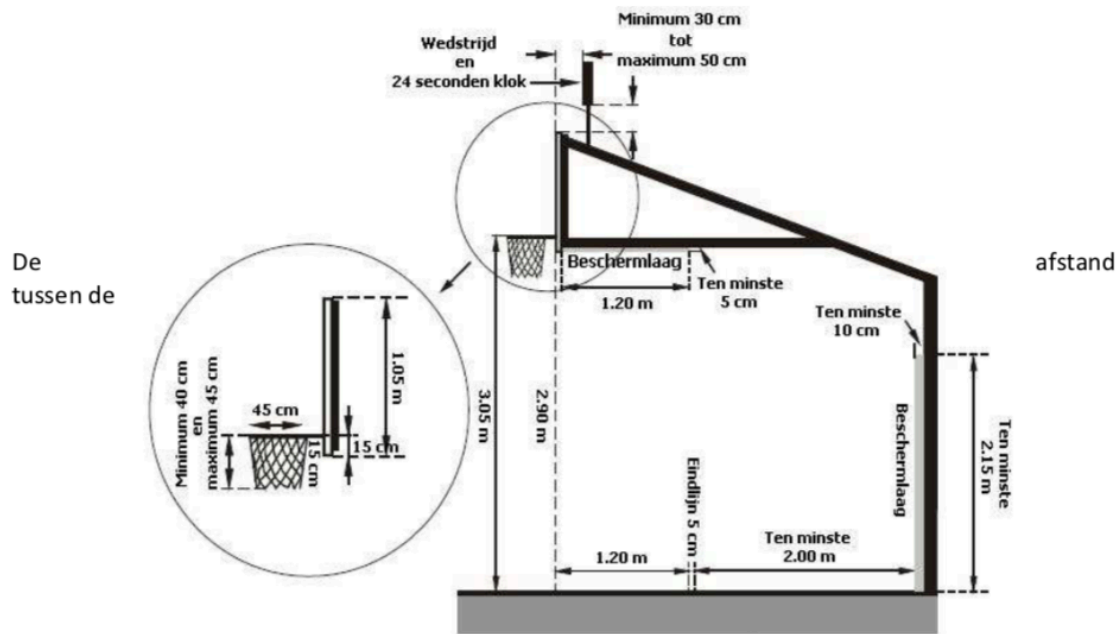


De afstand tussen de bordsteunen en de eindlijn moet in tegenstelling tot de schets, in 2^{de} nationale en lagere reeksen slechts 1,05/1,25 meter bedragen (Normale baskets in de handel).


Bescherming bord

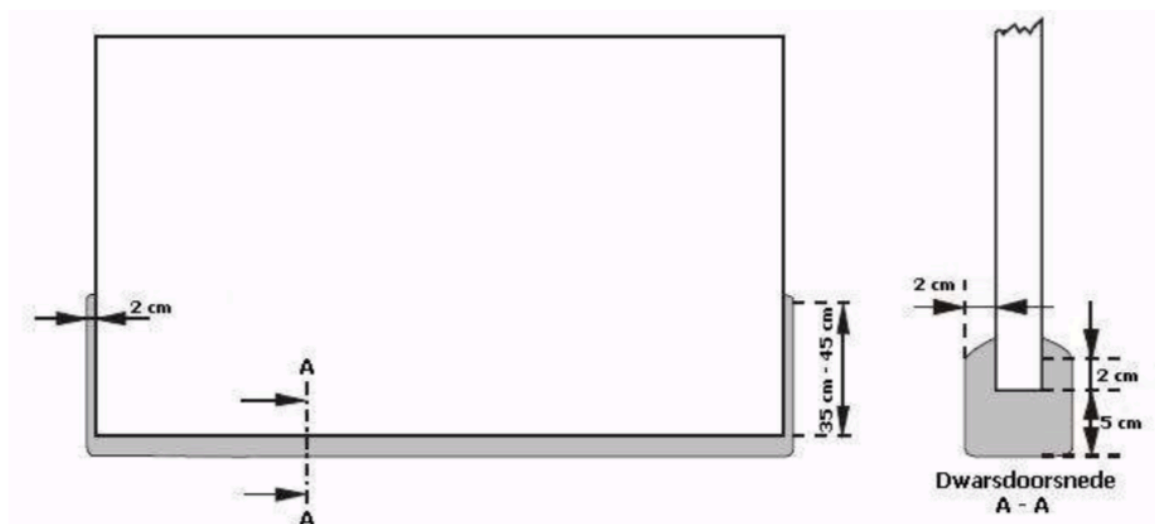


Ring

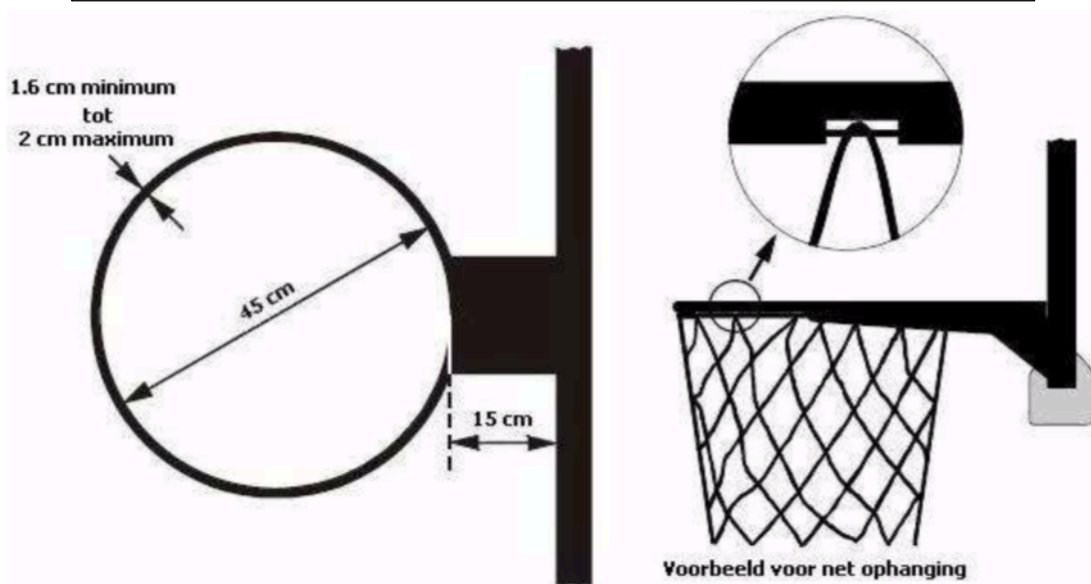

Driepuntsgebied

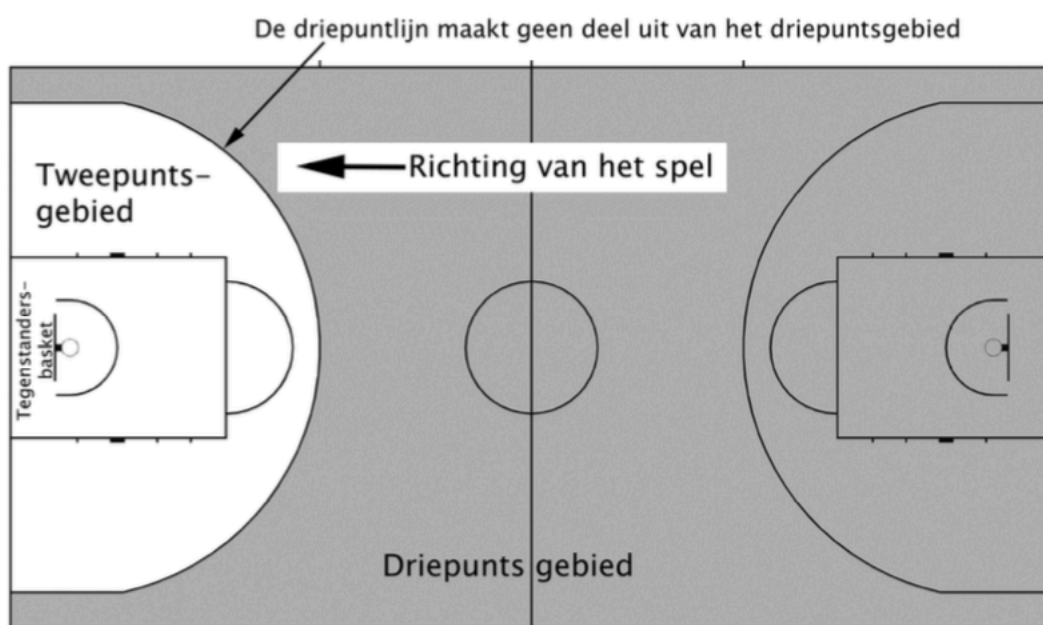

Opstelling Jurytafel

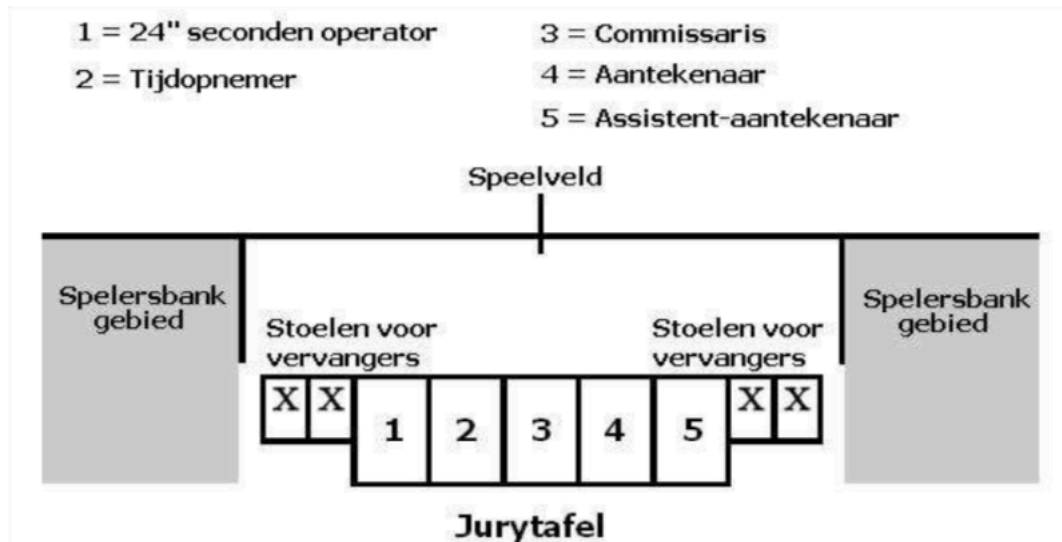

Een assistent-aantekenaar is voor het ogenblik in onze competitie niet nodig. In de competitie vanaf Top Division Men 1 en lager worden slechts de stoelen 2, 3 en 4 voorzien voor tijdopnemer, aantekenaar en 24-seconden. De aantekenaar neemt stoel 3. Plaats van de tijdopnemer en 24-seconden hebben geen belang.

Art. 2 De Uitrusting en speelveld

2.1 Uitrusting op het speelveld

De hierna vermelde uitrusting moet aanwezig zijn:

Basketstructuren, bestaande uit:

- ❖ Borden
 - beiden van zelfde kwaliteit en voorzien van bescherming
 - voor alle Nationale, Landelijke afdelingen, 1^{ste} provinciale Heren en Landelijke jeugd dienen hardglasborden gebruikt te worden
 - vanaf 2^{de} provinciale Heren en 1^{ste} provinciale Dames en alle provinciale en interprovinciale jeugdwedstrijden zijn kunststof – perspex – acryl en plexiglas borden ook toegelaten;
- ❖ Baskets bestaande uit (klap)ringen en netten (Diagram 11);
- ❖ Basketsteunen voorzien van een beschermbekleding (Diagram 9 & 10);
- ❖ Basketballen;
- ❖ Wedstrijdtafel in het midden van het terrein. (diagrammen 1, 3 en 5)
- ❖ Voor beide ploegen goed zichtbare elektronische wedstrijdklok verplichtend vanaf Landelijke DD en HH, Landelijke Jeugd DD en HH, 1^{ste} provinciaal DD, HH en hogere afdelingen;
- ❖ Een voor beide ploegen goed zichtbaar elektronisch 24-secondenapparaat is verplicht voor Landelijke jeugd, in de afdelingen 1^{ste} provinciaal en hogere afdelingen, zowel dames als heren. Het apparaat moet kunnen gereset worden naar 14" en 24 terwijl wedstrijdklok loopt of stilstaat. Voor de andere afdelingen mag eventueel een aparte klok en een witte vlag worden gebruikt.
- ❖ Een stopwatch of een gepast (zichtbaar) apparaat (niet de wedstrijdklok) voor het bijhouden van de time-outs;
- ❖ Twee reserve chrono's;
- ❖ Twee (2) afzonderlijke, duidelijk verschillende en luide signalen;
- ❖ Wedstrijdformulier;
- ❖ Bordjes voor spelersfouten;
- ❖ Rode Bordjes, vlaggetjes of lampen of ander goed zichtbaar rood teken voor ploegfouten;
- ❖ Duidelijke aanduiding te spelen minuten;
- ❖ Vlag en signaal voor manuele 24" operator;
- ❖ Manueel te bedienen reserve scorebord;
- ❖ Wijzer voor wisselend balbezit (duidelijk zichtbaar);
- ❖ Speloppervlak (parket - beton – synthetisch);
- ❖ Speelveld;
- ❖ Verlichting = voor Nationaal en Landelijk spelende clubs 350 Lux (met op elk meetpunt minimum 250 Lux), voor Provinciaal spelende clubs 300 Lux (met op elk meetpunt minimum 200 Lux) als sterkte op 1,50 meter van de vloer gemeten in het middelpunt en in de vierhoekpunten van het terrein;
- ❖ Verbandkist conform het huishoudelijk reglement van de VBL zie VCD Art.245; • Per speelveld twee (2) afzonderlijke kleedkamers voor de spelers;
- ❖ Per speelveld één (1) kleedkamer voor de scheidsrechters.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de uitrusting, zie de Engelse tekst van het "Bijvoegsel over de Basketbaluitrusting" op www.fiba.com. - FIBA APPROVED PRODUCTS

2.2 Afmetingen terreinen

Alle ploegen spelen op een terrein van 28 x 15 meter of op een terrein van 26 x 14 meter.

Uitzonderlijk kan er gespeeld worden op een terrein van 24 x 13 meter door:

SENIORS:

- Ploegen die uitkomen in de laagste provinciale afdeling seniors Dames of Heren mogen een terrein van 24 x 13 m blijven gebruiken.
- Een ploeg die uitkomt in de laagste provinciale afdeling seniors Dames of Heren, en speelt op een terrein 24 X 13 m, en die kampioen speelt of in het klassement eindigt op een plaats die recht geeft tot stijgen kan enkel stijgen indien men in die hogere reeks op een terrein 28 x 15 of 26 X 14 zal spelen.

JEUGD:

- Provinciale jeugdcategorieën tot en met U12,
- Provinciale jeugd Dames en
- Gewestelijke en interprovinciale jeugdreksen mogen een terrein van 24 x 13 meter blijven gebruiken.

2.3 Vrije ruimtes buiten het terrein

Het departement Competitie oordeelt soeverein over de toegelaten afwijkingen i.v.m. alle voorziene reglementaire vrije ruimtes buiten het terrein zoals obstakels, spelersbanken en dergelijke meer. (Artikel 1.3)

De toegestane afwijkingen vindt u terug in de Labels onder Rubriek 4.

Indien van de voorziene afwijkingen in de labels nog verder dient afgeweken moeten de clubs een gemotiveerde afwijking vragen met plan tot remediëren en voorgestelde timing ten uitvoer, aan Het Departement Competitie. Dit Departement beslist inzake soeverein telkens voor één seizoen.

De wedstrijdtafel en de spelersbanken moeten zich in elk geval ALTIJD in de lengteas van het terrein bevinden.

2.4 Nieuwe sporthallen

In nieuwe sporthallen wordt gevraagd centraal nog alleen terreinen van 28X15 aan te leggen. Deze terreinen dienen zowel zijdelings als achteraan een uitloopzone van 2 (twee) meter te hebben.

Voor de dwarsterreinen die naast elkaar liggen kunnen 26X14 m volstaan alhoewel wij ten zeerste aanraden in nieuw op te richten zalen steeds te voorzien dat alle terreinen afmetingen van 28X15 m hebben met 2 m uitloop, teneinde mogelijke evoluties in de toekomst te ondervangen. In elk geval moet er tussen 2 naast elkaar liggende terreinen een ruimte van 4 meter worden voorzien als men op beide tegelijkertijd competitiewedstrijden wenst te spelen.

2.5 Kleedkamers spelers

Per speelveld dienen er twee (2) kleedkamers te zijn met de nodige gescheiden douche installaties voorzien met warm water, kapstokken en zitplaatsen voor de spelers. Deze kleedkamers moeten afgesloten kunnen worden en afgebakend zijn tot aan het plafond tenzij de kleedkamers door spelers van andere ploegen moeten gebruikt worden tijdens de wedstrijden.

2.6 Kleedkamers scheidsrechters

Per speelveld dient er één (1) kleedkamer te zijn met de nodige douche installatie voorzien met warm water, kapstokken en één (1) tafel en twee (2) stoelen voor het uitvoeren van de administratieve taken. Deze kleedkamer moet afgesloten kunnen worden, afgebakend zijn tot aan het plafond en de sleutel dient overhandigd aan één van de scheidsrechters. Indien mogelijk 2 kleedkamers indien de refs van een verschillend geslacht zijn.

Art. 3 Publiciteit

Algemeen

In de officiële basketbalregels kan men dit terug vinden in het Art. 2

De clubs dienen steeds bij hun aanvraag een schets bij te voegen die zij sturen naar de secretaris van het Departement competitie die ze zal doorsturen naar de Raad van Bestuur ter goedkeuring.

Het is verboden publiciteit te plaatsen op gelijke welke lijn zoals een 3 puntenlijn, vrijworplijn, enz.... Indien men publiciteit plaatst in de middencirkel moet de middellijn steeds zichtbaar blijven.

3.1 Publiciteit op het terrein

- Het is de clubs toegelaten om publiciteit te voeren op het speelterrein. Er wordt de mogelijkheid geboden aan de clubs om hun terrein te laten sponsoren door er één of meerdere publiciteitsvakken aan te brengen.
- Het is de clubs toegelaten van op het terrein in de middencirkel, in beide vrijworpgebieden en op de beide speelhelften een rechthoek van 1m op 2m publiciteit te voeren.
- Deze publiciteit mag niet strijdig zijn met de wettelijke gangbare normen.
- Zij mag geen enkele verwijzing maken naar politiek, ras of geloof.
- De definitieve goedkeuring om het terrein of zaal te voorzien van publiciteit zal pas worden gegeven nadat de afgevaardigde(n) van de homologatiecommissie een evaluatie ter plaatse heeft gemaakt.

3.2 Publiciteitsborden

Publiciteitsborden plaatsen rond het terrein is toegelaten indien:

Ze geplaatst worden op een minimum afstand van 2m van de eindlijnen en de zijlijnen. De borden geplaatst langs de zijlijnen moeten een minimum aan doorgang hebben van 90 cm zodat de terreinkuizer en of hulpdiensten, cameramensen, vrij kunnen doorgang vinden tot het terrein.

Publiciteitsborden zijn toegelaten ter hoogte van de wedstrijdtafel, op voorwaarde dat ze evenwijdig staan met deze tafel.

Publiciteitsborden zullen een maximum aan hoogte hebben van 100 cm.

In overeenstemming met de wettelijke veiligheidsvoorwaarden geldend voor de zaal waarin ze worden opgesteld.

Indien elektrisch bediend dienen zij wettelijk te zijn gekeurd door een erkend organisme op hun veiligheid. (attest moet voorgelegd worden door de keuringsmaatschappij).

Art. 4 Labels

Zie ook Artikels 1.3 en 2.3

Toegekende labels aan de terreinen

Bij het toekennen van de labels wordt het kerkmodel van de segmentering niet volledig gevolgd

Label A +	Internationaal
Label A	1 ^e Nationale Heren (Pro League)
Label B +	2 ^{de} Nationale Heren + 1 ^{ste} Nationale Dames
Label B	3 ^{de} Nationale Heren + Landelijke HH en DD + Landelijke jeugd HH en DD
Label C +	1 ^e Provinciaal HH en DD
Label C	Vanaf 2 ^o Provinciale HH en DD + Provinciale jeugd HH
Label D	Laagste reeks Heren en Dames + recreanten + veteranen + U 10 en U 12, Provinciale jeugd DD, Gewestelijke en interprovinciale jeugd

Criteria

Label A+ Internationale wedstrijden Heren en Dames

- Zaal met minimum FIBA gevraagde zitplaatsen
- Terrein 28 x 15 m
- Vrije ruimte > of = 2m tot aan reclame, > of = 2m achter spelersbank of tot aan publiekszone
- Parketvloer met uitsluitend basketbalbelijning
- Elektronische score en 24"/14" aanduiding bovenop bord
- Doelstellen met hardboardglas FIBA goedgekeurd
- Minimum 4 kleedruimtes spelers
- Minimum 4 kleedruimtes scheidsrechters
- Ruimte EHBO
- Persconferentieruimte + dopingcontrolekamer

Label A 1^e Nationale Heren (Pro League)

- Terrein 28 x 15 m
- Vrije ruimte > of = 2m tot aan reclamepanelen en > of = 2m achter spelersbank of tot aan publiek
- Parketvloer met uitsluitend basketbalbelijning
- Elektronisch scorebord en 24"/14" aanduiding bovenop bord
- Doelstellen met hardboardglas FIBA goedgekeurd
- Minimum 2 kleedruimtes spelers
- Minimum 2 kleedruimtes scheidsrechters
- EHBO ruimte
- Persconferentieruimte + dopingcontrolekamer

Label B+ 2e Nationale (TDM1) + 1e Nationale Dames (TDW1)

- Terrein 28x15m of 26x14m
- Vrije ruimte > of = 2m tot aan reclamepanelen/spelersbank/jurytafel
- = 2 m uitloopzone achter eindlijn. Wanneer gebruik gemaakt wordt van Clubmaster 225, SAM 245 of SAM 325 mag de vrije ruimte variëren van 1,05m tot 2,05m tot aan doelbescherming . Clubmaster 165 met een vrije ruimte van 0,45 m tussen de eindlijn en de doelbescherming zijn niet toegelaten.
- Parketvloer of synthetische schokabsorberende sportvloer
- Elektronisch scorebord en 24"/14" elektronische borden
- Doelstellen met hardboardglas
- Minimum 2 kleedruimtes spelers
- Minimum 2 kleedruimtes scheidsrechters
- EHBO ruimte

Label B 3e Nationale + Landelijke Heren en Dames + Landelijke Jeugd HH en DD

- Terrein 28x15m of 26x14m
- Vrije ruimte > 0,80m tot aan reclamepanelen/spelersbank/jurytafel
- = 2 m uitloopzone achter doelen/eindlijn. Wanneer gebruik gemaakt wordt van Clubmaster 225, SAM 245 of SAM 325 mag de vrije ruimte variëren van 1,05m tot 2,05m tot aan doelbescherming. Clubmaster 165 met een vrije ruimte van 0,45 m tussen de eindlijn en de doelbescherming zijn niet toegelaten.
- Parketvloer of synthetische sportvloer
- Elektronisch scorebord en 24"/14" elektronische borden
- Doelstellen met hardboardglas
- Minimum 2 kleedruimtes spelers
- Minimum 1 kleedruimte scheidsrechters; indien mogelijk 2 indien de refs van een verschillend geslacht zijn

Label C+ 1° Provinciale HH en DD

- Terrein 28x15m of 26x14m
- Vrije ruimte > = 0,50 m tot aan reclamepanelen/spelersbank/jurytafel
 - = 1,5 m uitloopzone met bescherming tegen de muur achter de eindlijn. .Wanneer gebruik
- gemaakt wordt van Clubmaster 225, SAM 245 of SAM 325 mag de vrije ruimte variëren van 1,05m tot 2,05m tot aan doelbescherming. Clubmaster 165 met een vrije ruimte van 0,45 m tussen de eindlijn en de doelbescherming zijn niet toegelaten.
- Parketvloer of synthetisch of betonverharding
- Elektronisch scorebord en 24"/14" elektronische borden
- Doelstellen met hardboardglas
- Minimum 2 kleedruimtes spelers
- Minimum 1 kleedruimte scheidsrechters; indien mogelijk 2 indien de refs van een verschillend geslacht zijn

Label C Vanaf 2° Provinciale HH + 2° Provinciale DD + Provinciale jeugd HH

- Terrein 28x15m of 26x14m
- Vrije ruimte
 - o >= 0,50 m tot aan reclamepanelen/spelersbank/jurytafel
 - o = 1 m uitloopzone met bescherming tegen de muur achter de eindlijn.
 - o Clubmaster 165 met een vrije ruimte van 0,45 m tussen de eindlijn en de doelbescherming zijn niet toegelaten.
- Parketvloer of synthetisch of betonverharding (beton wordt afgeraden)
- Manuele klok-score en 24"/14"
- Doelstellen met hardboardglas/kunststof/perspex of plexiglas, ook houten borden
- Minimum 2 kleedruimtes spelers
- Minimum 1 kleedruimte scheidsrechters; indien mogelijk 2 indien de refs van een verschillend geslacht zijn

Label D Laagste reeks Heren en Dames + recreanten + veteranen + U 10 en U 12, Provinciale jeugd DD, Gewestelijke en interprovinciale jeugd

- Terrein 28x15m of 26x14m of 24x13m
- Vrije ruimte $\geq 0,50$ m tot aan reclamepanelen/spelersbank/jurytafel
- = 1 m uitloopzone uitloopzone met bescherming tegen de muur achter de eindlijn. Clubmaster 165 met een vrije ruimte van 0,45 m tussen de eindlijn en de doelbescherming zijn niet toegelaten.
- Parketvloer of synthetisch of betonverharding (beton wordt afgeraden)
- Manuele klok-score en 24"/14"
- Doelstellen met hardboardglas/kunststof/perspex of plexiglas, ook houten borden
- Minimum 2 kleedruimtes spelers
- Minimum 1 kleedruimte scheidsrechters; indien mogelijk 2 indien de refs van een verschillend geslacht zijn